



GYMNAZIUM  
Andreja Bernoláka

d  
1239/1

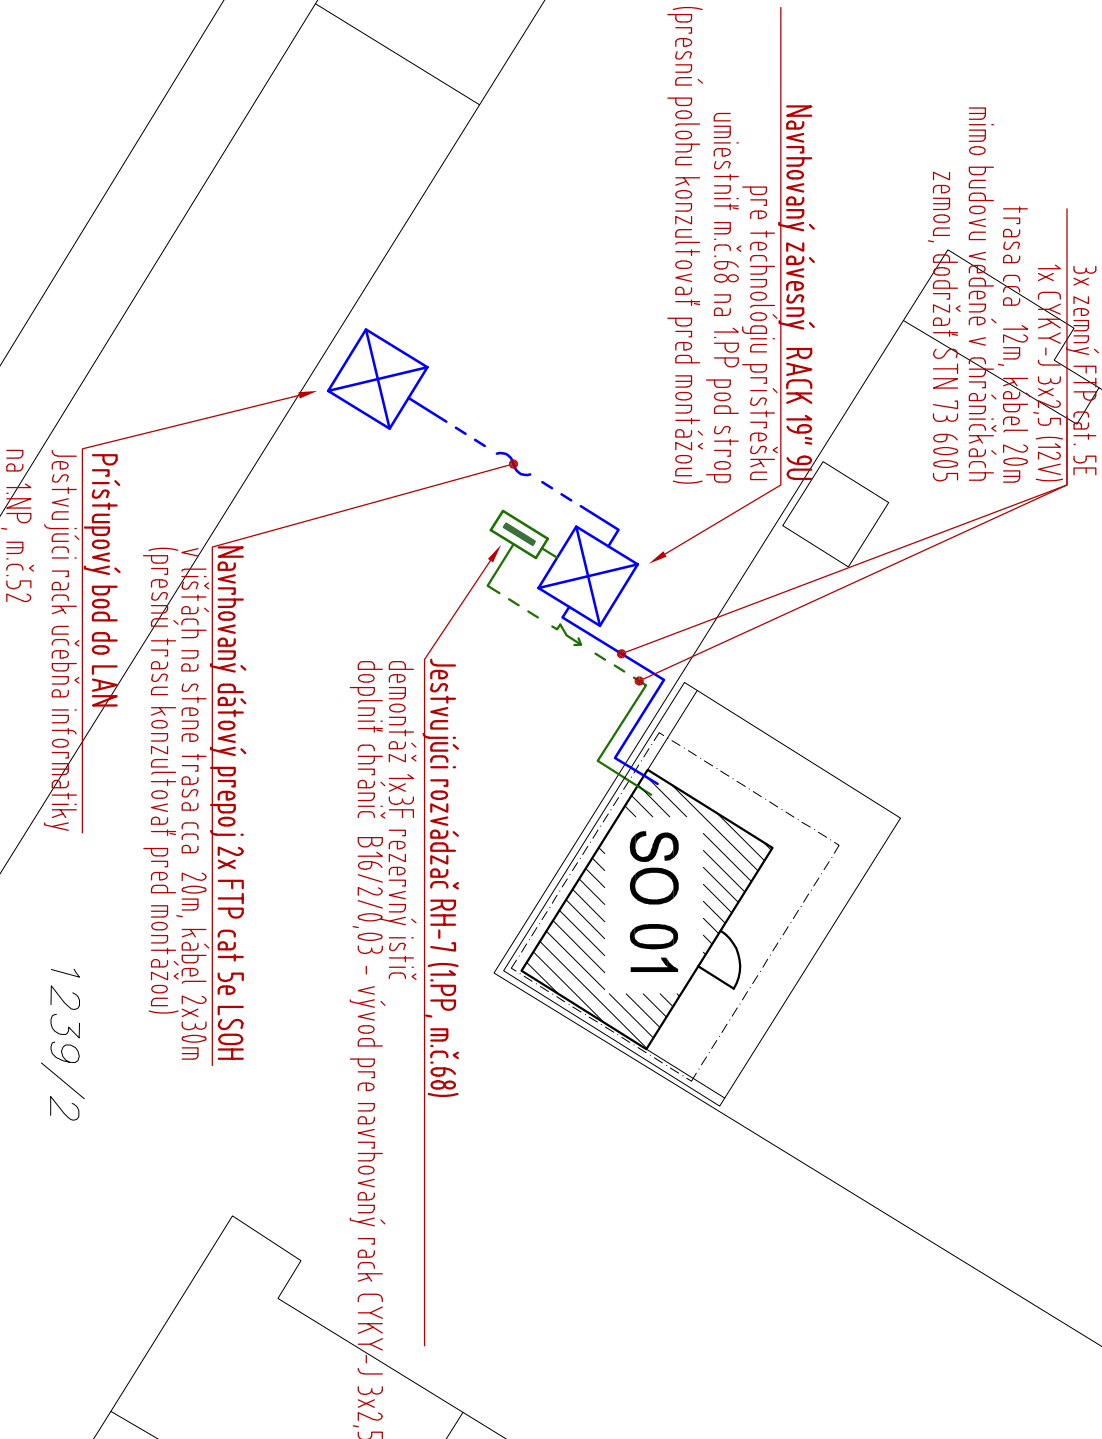

PREHLADOVÁ SCHÉMA ROZVODOV

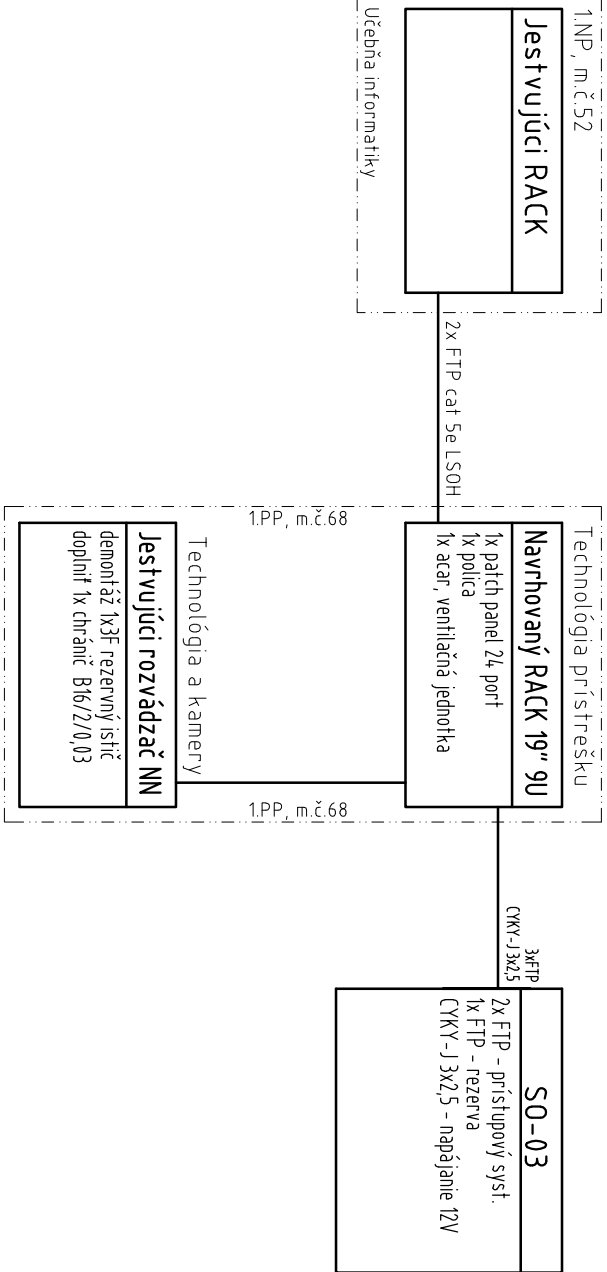

VZDIALENOSŤ VEDENÍ v cm podľa STN 73 6005			silové 1 kV																silové 10 kV																silové 35 kV																oznam. chránené																oznam. nechránené																plyn do 0,005 MPa																plyn do 0,3 MPa																vodovod, chránené																vodovod, nechř.																kanalizácia																teplovod																kábellovod																kolajnice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Silové vedenie do 1 kV			súbeh		krížovanie		5	15	20	10	30	4,0	6,0	4,0	4,0	50	30	10	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										


LEGENDA:

- ZDRUŽENÁ KABLOVÁ TRASA SILNOPRÚD
- ZDRUŽENÁ KABLOVÁ TRASA SLABOPRÚD
- ROZVÁDZAČ NN
- ROZVÁDZAČ SLP - RACK

DĹŽKY VEDENÍ SÚ LEN ORIENTAČNÉ

- ROZVODNÁ SIEŤ: 1 NPE 50Hz 230V, TN-S
- OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
- ZÁKLADNÁ OCHRANA (STN 33 2000 4-41):
- A.1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zábrany alebo kryty
- OCHRANA PRI PORUČHE (STN 33 2000 4-41):
- 4.11 Samočinné odpojenie pri poruče
- 4.11.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- 4.15.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
- 4.15.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

METERS



VYPRACOVAL:	Ing. Ľubomír Škrípek	ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Ľubomír Škrípek
INVESTOR:	Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec		
STAVBA:	BEZPEČNÉ PARKOVANIE BICYKLOV A KOLOBÉŽIEK parc. KN-C č. 1239/1 k.ú. Senec		
OBJEKT:	SO 01 Cykloprístrešok - ELEKTROINŠTALÁCIA		
OBSAH:	SITUÁCIA	MIERKA:	1:200
		Č.V.	01

OBSAH TOHTO VÝKRESU JE DOUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A JEHO POUŽITIE NA INÉ AKO ZMLUVNÉ ÚČELY, JE PODMIENENÉ PÍSO MNÝM SÚHLASOM